


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	PC-ABS樹脂	ホワイト (DA-75)		
	取付ばね	ばね用ステンレス鋼板		熱処理	
	端子カバー	ABS樹脂	ブルー (マンセル10BG6. 2/4)		
	端子板	黄銅板		すずめっき	
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	

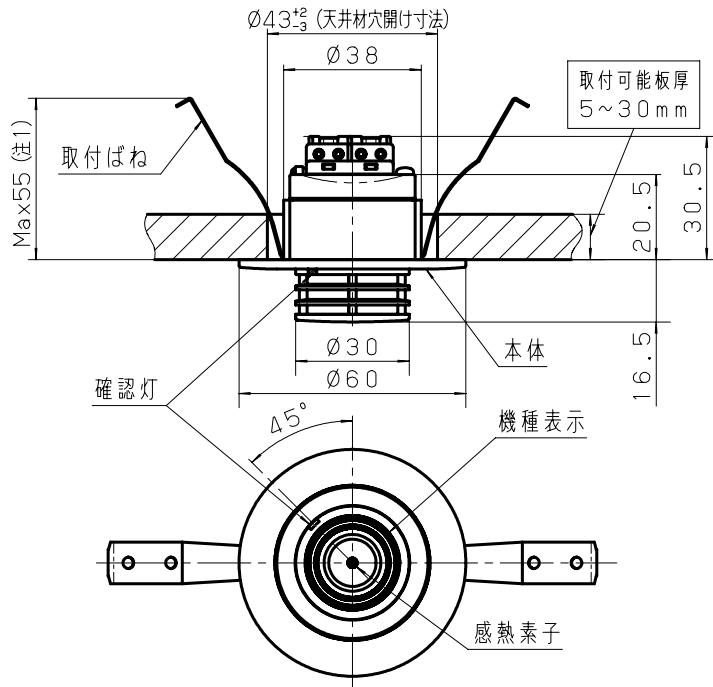

(注1)

- 取付ばねの高さ寸法が最大となる条件は、取付穴Ø40、板厚30の場合です。
- 取付ばねの高さ寸法は取付穴径を広げるまたは板厚を薄くすることで低くすることができます。

型式番号	感第25~6号	
定 格	定格容量	DC12V 70mA
	監視時消費電流	150μA
	種 別	特種
	公称感知温度	60℃
	使用温度範囲	-10℃~+40℃
	確認灯	点灯時赤色
	アドレス	1~16まで設定可能 *表1参照
	接続数	弊社受信機1回線当り16個接続可能 *表1参照
	質 量	35g

定 格

接続可能受信機

弊社総務省令第40号対応住宅情報盤およびアラームユニット
(受第8~33号, 受第8~34号, 受第8~35号, 受第8~35~1号, 受第8~36~1号, 受第8~37号, 受第8~37~1号, 受第8~38号, 受第8~39号, 受第9~4号, 受第10~49号, 受第10~49~2号, 受第10~49~3号, 受第11~27号, 受第14~13号, 受第14~15号, 受第16~3号, 受第16~18号, 受第16~20号, 受第17~10~1号, 受第17~10~2号, 受第17~10~3号, 受第17~10~4号, 受第18~4号, 受第18~4~1号, 受第18~16号, 受第18~17号, 受第18~17~2号, 受第20~3号, 受第21~4号, 受第21~8号, 受第21~8~1号, 受第23~3号)
その他の受信機に接続される場合は弊社にご相談ください。
ただし、弊社P型1級, P型2級受信機には、直接接続できません。
接続する場合は、遠隔試験アダプタ (BGH9110) をご使用ください。

商品仕様書図	品 名	定温式スポット型感知器特種60℃埋込型 (試験機能付) (一括遠隔試験対応) (小型タイプ) (アドレス番号1~16)	品 番	BGHC401291	(1/2)	記 号	ZS
単位: mm 第三角法	作成	2013年 3月 12日	改	パナソニック株式会社			

その他

適用電線	Φ0.9 Φ1.2 Cu単線専用		
適合ボックス カバー ※浅型・深型とも に適合	ボックスカバー	ボックス	取付ピッチ
	丸穴カバー 蛍光灯カバー	大型四角アウトレットボックス 大型四角コンクリートボックス	66.7mm
		中型四角アウトレットボックス 中型四角コンクリートボックス	
		八角コンクリートボックス	
警戒面積	天上高さ	耐火建築物	その他
	4m未満	70m ²	40m ²
	4m以上8m未満	35m ²	25m ²

＜遠隔試験中継器（別売）・遠隔試験端子付ドアホ端子器（別売）に接続して外部試験器で遠隔試験をする場合＞

- ・アドレス番号は「1」～「10」までしか使用できません。
「11」以降のアドレス番号に設定すると正しく試験できません。

（注）・アドレス番号「10」に設定する場合は
右記の位置へ設定スイッチの矢印を
あわせてください。

＜マンションHA統合盤（別売）に接続して一括遠隔試験をする場合＞

- ・アドレス番号は「1」～「16」が使用できます。

（注）・アドレス番号「10」に設定する場合は
右記の位置へ設定スイッチの矢印を
あわせてください。

- ・同一回線に接続する感知器のアドレス番号は、1から
空き番号を作らずに連続で設定してください。
空き番号を作ると正しく試験できません。

（例）感知器を5個接続する場合：

アドレス番号「1」「2」「3」「4」「5」を使用する。

取付要領図

① 中空天井取り付け
※取付可能板厚は5～30mm
です。

① 天井に穴加工する。結線後、
取付ばねを矢印方向に押し縮める。

② ①の状態では穴加工された天井に
取付ばねを挿入する。

③ ②の状態から感知器を上を押し
上げる。
(押し上げると自動的にばねが
広がり、感知器が固定されます)

ボックス取り付け

※ボックス取付の場合、
BGHC9521
が必要となります。

※取付ばねの挿入スペースに電線等が
当たらないように注意して下さい。

BGHC9521（ホワイト色）

表 1
接続数とアドレス設定範囲（弊社受信機1回線あたり）

品番	外部試験器を使用し 遠隔試験をするシステム		統合盤を使用し 一括遠隔試験をするシステム		アドレスの 設定方法
	接続数	アドレス設定範囲	接続数	アドレス設定範囲	
BGH401291 BGH422291 BGHC401291 BGHC422291	10個	1～10	16個	1～16	設定スイッチ （感知器本体に あります）
BGH406201 BGH406221 BGHC406201 BGHC406221	9個	1～9	15個	1～15	FRアドレス設定器 （BVR9910）
BGH454231	9個	1～9	9個	1～15	

商品仕様書図	品名	定温式スポット型感知器特種60℃埋込型 (試験機能付) (一括遠隔試験対応) (小型タイプ) (アドレス番号1~16)			品番	(2/2) BGHC401291	記号	FS
単位：mm 第三角法	作成	2013年	3月	12日	改	パナソニック株式会社		