


設置・配線について

既存の安定器への配線を全てカットして、LED蛍光灯を以下の図のように結線してください。

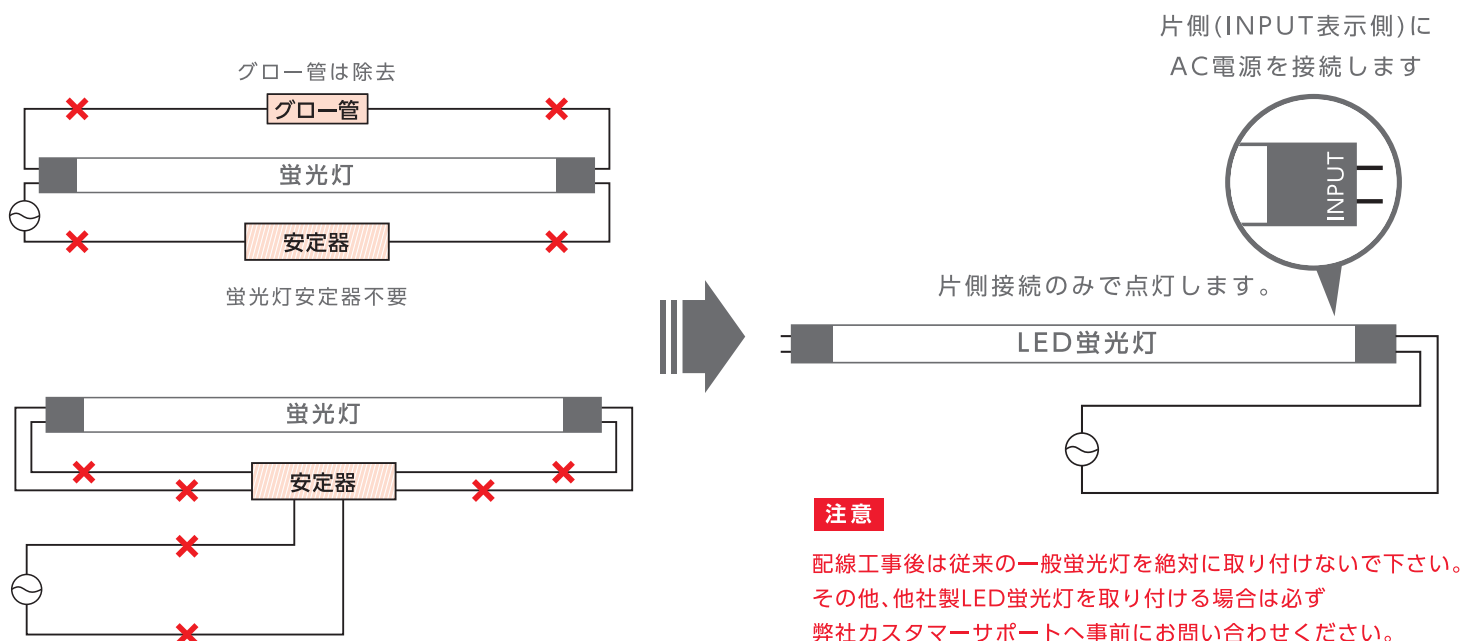

安全上のご注意

- ・ 本製品は絶対に改造しないで下さい。火災、感電、落下の原因となります。
- ・ ランプの交換は必ず電源スイッチを切った状態で交換して下さい。
- ・ 表示された電源電圧、周波数以外での電源で使用しないで下さい。火災および感電の原因になります。
- ・ めれた手で触らないで下さい。感電または故障の原因になります。
- ・ 異常を感じたら速やかに電源を切って本製品の販売店までご相談下さい。
- ・ 直結工事をする場合は電源工事の資格が必要です。施工は資格を持った専門業者へ依頼して下さい。
- ・ 直射日光のあたる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨や雪が当たる場所、可燃性物質(ガス、油など)がある場所では絶対に使用しないで下さい。感電や火災の原因になります。
- ・ 仕様書記載の適正な温度環境範囲内でご使用下さい。製品の寿命が短くなったり、故障の原因になります。
- ・ 清掃と点検の際には必ず電源を切ってから行って下さい。感電の原因になります。

製品に関するお問い合わせ、ご相談は…



アイデックスインターナショナル 株式会社

カスタマーサポート商品に関するお問い合わせ・ご相談は
TEL.03-5530-9189 FAX.03-5530-9389

受付時間
平日10時～17時

本社
〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟9F

関東事業所
〒342-0038 埼玉県吉川市美南2-8-1

ホームページアドレス <http://www.aidex-international.net/>